

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 7216/2018 - PREGÃO Nº 051/2018
TIPO MENOR PREÇO POR LOTE - SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS

OBJETO: "Contratação de Empresa Especializada em Manutenção e Instalação de Extintores de Incêndio com o fornecimento de materiais e acessórios, nos termos estabelecidos no Edital e seus Anexos ". Resultaram adjudicatárias e vencedoras as empresas abaixo, para os lotes conforme segue:


GRUPO 01 (COMPREENDE OS LOTES 01, 02 E 03) - COTA PARTICIPAÇÃO DE
APROXIMADAMENTE 75% DESTINADA À AMPLA CONCORRÊNCIA

LOTE 01 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COTA PRINCIPAL)
EMPRESA VENCEDORA: PLATINA COMERCIO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE
SEGURANCA LTDA - ME


<i>Qtde estimada</i>	<i>Marca</i>	<i>Item</i>	<i>Lote</i>	<i>Cód. Sist. GIIG</i>	<i>Descrição resumida</i>	<i>Valor Unit./R\$</i>	<i>Valor Total Estimado/R\$</i>
51	Extinorpi	1	1	198613	Extintor de incêndio de água pressurizada 10 litros, conforme NBR 11715	65,00	3.315,00
68	Mocelim	2	1	198611	Extintor de incêndio de gás carbônico 6Kg, (CO2), conforme NBR 11716	250,00	17.000,00
33	Extinorpi	3	1	198608	Extintor de incêndio de pó químico 12Kg, conforme NBR 10721	100,00	3.300,00
58	Extinorpi	4	1	198605	Extintor de incêndio de pó químico 4Kg, conforme NBR 10721	57,00	3.306,00
53	Extinorpi	5	1	198606	Extintor de incêndio de pó químico 6Kg, conforme NBR 10721	70,00	3.710,00
31	Extinorpi	6	1	198607	Extintor de incêndio de pó químico 8Kg, conforme NBR 10721	66,00	2.046,00
177	Extinorpi	7	1	213949	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO PARA INCÊNDIO, CLASSE ABC 4KG.	120,00	21.240,00
135	Extinorpi	8	1	213950	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO PARA INCÊNDIO, CLASSE ABC 6KG.	125,00	16.875,00
44	Extinorpi	9	1	213951	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO PARA INCÊNDIO, CLASSE ABC 8KG.	135,00	5.940,00
376	Platina	10	1	213952	INSTALAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO	10,00	3.760,00
383	Imprefix	11	1	198651	Suporte de parede para extintores	4,00	1.532,00
188	Imprefix	12	1	207400	Suporte de proteção antiqueda em aço, em base de extintores, instalado	20,00	3.760,00
84	Imprefix	13	1	125306	Suporte de Solo para extintores.	18,00	1.512,00
809	Imprefix	14	1	210748	Placas de Identificação de extintor de incêndio 19x19cm, fixada com fita dupla face de alta resistência, símbolo quadrado, fundo vermelho, pictograma fotoluminescente, com a indicação do tipo de extintor, instaladas	10,00	8.090,00
561	Platina	15	1	210770	Sinalização de solo para equipamentos de combate a incêndio (hidrantes e extintores), símbolo quadrado 1,00x1,00m, fundo vermelho 0,70x0,70m, borda amarela 0,15x0,15m, com tinta de resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, alto resistente ao atrito.	23,00	12.903,00
VALOR TOTAL LOTE 01 (R\$)							108.289,00

LOTE 02 - TESTE E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES (COTA PRINCIPAL)
EMPRESA VENCEDORA: PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES EPP

<i>Qtde estimada</i>	<i>Marca</i>	<i>Item</i>	<i>Lote</i>	<i>Cód. Sist. GIIG</i>	<i>Descrição resumida</i>	<i>Valor Unit./R\$</i>	<i>Valor Total Estimado/R\$</i>
68	Contra Chama	1	2	210752	Manutenção de 1º Nível em extintores de Água pressurizada de 10 litros, conforme especificações da NBR 12962.	9,57	650,76

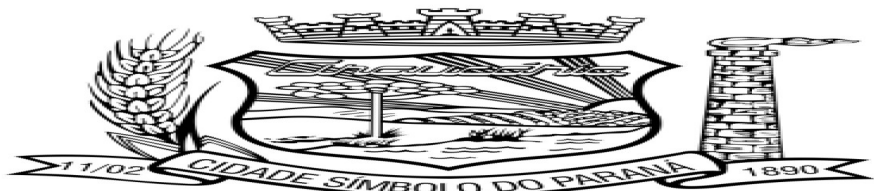


<i>Qtde estimada</i>	<i>Marca</i>	<i>Item</i>	<i>Lote</i>	<i>Cód. Sist. GIIG</i>	<i>Descrição resumida</i>	<i>Valor Unit./R\$</i>	<i>Valor Total Estimado/R\$</i>
52	Contra Chama	2	2	210757	Manutenção de 1º Nível em extintores de Gás Carbônico (CO2) de 06 Kg, conforme especificações da NBR 12962.	14,35	746,20
73	Contra Chama	3	2	210753	Manutenção de 1º Nível em extintores de Pó Químico de 04 Kg, conforme especificações da NBR 12962.	9,57	698,61
65	Contra Chama	4	2	210754	Manutenção de 1º Nível em extintores de Pó Químico de 06 Kg, conforme especificações da NBR 12962.	9,57	622,05
32	Contra Chama	5	2	210755	Manutenção de 1º Nível em extintores de Pó Químico de 08 Kg, conforme especificações da NBR 12962.	9,57	306,24
30	Contra Chama	6	2	210756	Manutenção de 1º Nível em extintores de Pó Químico de 12 Kg, conforme especificações da NBR 12962.	9,57	287,10
39	Contra Chama	7	2	213953	MANUTENÇÃO DE 1º NÍVEL EM EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO PARA INCÊNDIO, CLASSE ABC , 04 KG	9,57	373,23
46	Contra Chama	8	2	213970	MANUTENÇÃO DE 1º NÍVEL EM EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO PARA INCÊNDIO, CLASSE ABC, 06 KG	9,57	440,22
32	Contra Chama	9	2	213971	MANUTENÇÃO DE 1º NÍVEL EM EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO PARA INCÊNDIO, CLASSE ABC, 08 KG	9,57	306,24
288	Contra Chama	10	2	210758	Manutenção de 2º Nível em extintores de Água pressurizada de 10 litros e em seus componentes, conforme especificações da NBR 12962, incluindo substituição de peças defeituosas e recarga.	15,30	4.406,40
321	Contra Chama	11	2	210759	Manutenção de 2º Nível em extintores de Pó Químico de 04 Kg e em seus componentes, conforme especificações da NBR 12962, incluindo substituição de peças defeituosas e recarga.	19,14	6.143,94
217	Contra Chama	12	2	210760	Manutenção de 2º Nível em extintores de Pó Químico de 06 Kg e em seus componentes, conforme especificações da NBR 12962, incluindo substituição de peças defeituosas e recarga.	23,91	5.188,47
67	Contra Chama	13	2	210761	Manutenção de 2º Nível em extintores de Pó Químico de 08 Kg e em seus componentes, conforme especificações da NBR 12962, incluindo substituição de peças defeituosas e recarga.	33,48	2.243,16
65	Contra Chama	14	2	210762	Manutenção de 2º Nível em extintores de Pó Químico de 12 Kg e em seus componentes, conforme especificações da NBR 12962, incluindo substituição de peças defeituosas e recarga.	45,91	2.984,15
218	Contra Chama	15	2	210763	Manutenção de 2º Nível em extintores, (CO2) Gás Carbônico 6 Kg e em seus componentes, conforme especificações da NBR 12962, incluindo substituição de peças defeituosas e recarga.	43,04	9.382,72
85	Contra Chama	16	2	213972	MANUTENÇÃO DE 2º NÍVEL EM EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO PARA INCÊNDIO, CLASSE ABC, 4 KG	33,48	2.845,80
82	Contra Chama	17	2	213973	MANUTENÇÃO DE 2º NÍVEL EM EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO PARA INCÊNDIO, CLASSE ABC, 6 KG	38,26	3.137,32
62	Contra Chama	18	2	213974	MANUTENÇÃO DE 2º NÍVEL EM EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO PARA INCÊNDIO, CLASSE ABC, 8 KG	45,91	2.846,42
179	Contra Chama	19	2	210764	Manutenção de 3º Nível em extintores de Água pressurizada de 10 litros, processo de revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos, conforme NBR 12962.	14,35	2.568,65
184	Contra Chama	20	2	210765	Manutenção de 3º Nível em extintores de Pó Químico de 04 Kg, processo de revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos, conforme NBR 12962.	14,35	2.640,40
129	Contra Chama	21	2	210766	Manutenção de 3º Nível em extintores de Pó Químico de 06 Kg, processo de revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos, conforme NBR 12962.	14,35	1.851,15

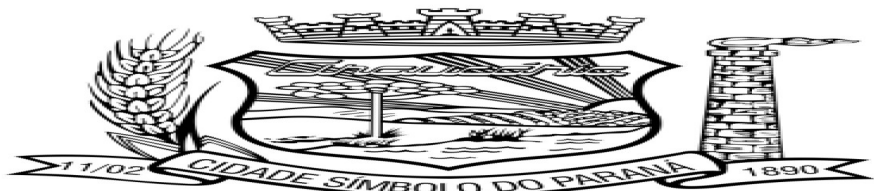

<i>Qtde estimada</i>	<i>Marca</i>	<i>Item</i>	<i>Lote</i>	<i>Cód. Sist. GIIG</i>	<i>Descrição resumida</i>	<i>Valor Unit./R\$</i>	<i>Valor Total Estimado/R\$</i>
60	Contra Chama	22	2	210767	Manutenção de 3º Nível em extintores de Pó Químico de 08 Kg, processo de revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos, conforme NBR 12962.	14,35	861,00
31	Contra Chama	23	2	210768	Manutenção de 3º Nível em extintores de Pó Químico de 12 Kg, processo de revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos, conforme NBR 12962.	14,35	444,85
151	Contra Chama	24	2	210769	Manutenção de 3º Nível em extintores, (CO2) Gás Carbônico 6 Kg, processo de revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos, conforme NBR 12962.	17,22	2.600,22
51	Contra Chama	25	2	213975	MANUTENÇÃO DE 3º NÍVEL EM EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO PARA INCÊNDIO, CLASSE ABC, 04 KG	14,35	731,85
51	Contra Chama	26	2	213976	MANUTENÇÃO DE 3º NÍVEL EM EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO PARA INCÊNDIO, CLASSE ABC, 06 KG	14,35	731,85
28	Contra Chama	27	2	213977	MANUTENÇÃO DE 3º NÍVEL EM EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO PARA INCÊNDIO, CLASSE ABC, 08 KG	14,35	401,80
50	Contra Chama	28	2	125288	Pintura em Caixa de Extintor	17,22	861,00
VALOR TOTAL LOTE 02 (R\$)							57.301,80

LOTE 03 – PEÇAS E ACESSÓRIOS (COTA PRINCIPAL)
EMPRESA VENCEDORA: PLATINA COMERCIO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE
SEGURANCA LTDA - ME

<i>Qtde estimada</i>	<i>Marca</i>	<i>Item</i>	<i>Lote</i>	<i>Cód. Sist. GIIG</i>	<i>Descrição resumida</i>	<i>Valor Unit./R\$</i>	<i>Valor Total Estimado/R\$</i>
80	Imprefix	1	3	198664	Abrigo para extintor 60x40x25 - Externa	109,84	8.787,20
20	Imprefix	2	3	198665	Abrigo para extintor 80x50x25 - Embutir	109,84	2.196,80
53	Segurimax	3	3	198653	Bloco autônomo de iluminação de emergência, 2X55Watts	299,56	15.876,68
54	Segurimax	4	3	214177	Bloco autônomo de iluminação de emergência de LED	299,56	16.176,24
15	Imprefix	5	3	198662	Caixa de hidrante 60x90x24 - Externa	189,72	2.845,80
15	Imprefix	6	3	198663	Caixa de hidrante 90x120x30 - Embutir	240,00	3.600,00
50	Stoc	7	3	198645	Chave Storz para hidrante	9,98	499,00
10	Stoc	8	3	214062	Esguicho de jato sólido de 1 1/2" para hidrante	29,96	299,60
10	Stoc	9	3	214063	Esguicho de jato sólido de 2 1/2" para hidrante	49,93	499,30
77	Stoc	10	3	213979	ESGUICHO DE JATO REGULÁVEL; CONEXÃO DE ENTRADA: 1 1/2.	59,91	4.613,07
25	Stoc	11	3	204055	Esguicho hidrante 2.1/2"	84,88	2.122,00
686	Segurimax	12	3	207401	Iluminação de emergência 30 leds recarregável, autonomia 6 horas	17,97	12.327,42
37	Mocelim	13	3	198621	Mangueira de fibra sintética utilizada no combate a incêndio, nos diâmetros nominais de 38mm e no comprimento de 15m, conforme NBR 11861	169,75	6.280,75
22	Mocelim	14	3	198622	Mangueira de fibra sintética utilizada no combate a incêndio, nos diâmetros nominais de 65mm e no comprimento de 15m, conforme NBR 11861	299,56	6.590,32
84	Imprefix	15	3	207402	Proteção contra intempéries para extintor, em vinil	30,00	2.520,00
48	Sodumas	16	3	198668	Puxador para porta de hidrante	1,00	48,00
160	Stoc	17	3	207404	Sensor autônomo, detector de fumaça com bateria interna 9V	72,90	11.664,00
32	Stoc	18	3	198667	Tampão 1.1/2	39,94	1.278,08
32	Stoc	19	3	198666	Tampão 2.1/2	39,94	1.278,08

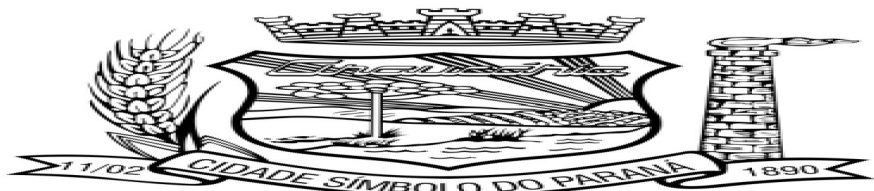

Qtde estimada	Marca	Item	Lote	Cód. Sist. GIIG	Descrição resumida	Valor Unit./R\$	Valor Total Estimado/R\$
63	Stoc	20	3	212615	Acrílico transparente, medidas 20x20x0,3 cm para caixa de Hidrantes	8,99	566,37
VALOR TOTAL LOTE 03 (R\$)							100.068,71


**GRUPO 02 (COMPREENDE OS LOTES 04, 05 E 06) - COTA PARTICIPAÇÃO DE ATÉ 25%
RESERVADA À PARTICIPAÇÃO DE ME, EPP E MEI**

**LOTE 04 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COTA RESERVADA)
EMPRESA VENCEDORA: PLATINA COMERCIO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE
SEGURANCA LTDA - ME**


Qtde estimada	Marca	Item	Lote	Cód. Sist. GIIG	Descrição resumida	Valor Unit./R\$	Valor Total Estimado/R\$
15	Extinorpi	1	4	198613	Extintor de incêndio de água pressurizada 10 litros, conforme NBR 11715	65,00	975,00
18	Mocelim	2	4	198611	Extintor de incêndio de gás carbônico 6Kg, (CO2), conforme NBR 11716	250,00	4.500,00
10	Extinorpi	3	4	198608	Extintor de incêndio de pó químico 12Kg, conforme NBR 10721	100,00	1.000,00
17	Extinorpi	4	4	198605	Extintor de incêndio de pó químico 4Kg, conforme NBR 10721	57,00	969,00
16	Extinorpi	5	4	198606	Extintor de incêndio de pó químico 6Kg, conforme NBR 10721	70,00	1.120,00
9	Extinorpi	6	4	198607	Extintor de incêndio de pó químico 8Kg, conforme NBR 10721	66,00	594,00
57	Extinorpi	7	4	213949	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO PARA INCÊNDIO, CLASSE ABC 4KG.	120,00	6.840,00
43	Extinorpi	8	4	213950	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO PARA INCÊNDIO, CLASSE ABC 6KG.	125,00	5.375,00
13	Extinorpi	9	4	213951	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO PARA INCÊNDIO, CLASSE ABC 8KG.	135,00	1.755,00
124	Platina	10	4	213952	INSTALAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO	10,00	1.240,00
127	Imprefix	11	4	198651	Suporte de parede para extintores	4,00	508,00
62	Imprefix	12	4	207400	Suporte de proteção antiqueda em aço, em base de extintores, instalado	20,00	1.240,00
26	Imprefix	13	4	125306	Suporte de Solo para extintores.	18,00	468,00
270	Imprefix	14	4	210748	Placas de Identificação de extintor de incêndio 19x19cm, fixada com fita dupla face de alta resistência, símbolo quadrado, fundo vermelho, pictograma fotoluminescente, com a indicação do tipo de extintor, instaladas	10,00	2.700,00
186	Platina	15	4	210770	Sinalização de solo para equipamentos de combate a incêndio (hidrantes e extintores), símbolo quadrado 1,00x1,00m, fundo vermelho 0,70x0,70m, borda amarela 0,15x0,15m, com tinta de resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, alto resistente ao atrito.	23,00	4.278,00
VALOR TOTAL LOTE 04 (R\$)							33.562,00

**LOTE 05 - TESTE E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES (COTA RESERVADA)
EMPRESA VENCEDORA: PAULO DA SILVA DUARTE EXTINTORES EPP**

Qtde estimada	Marca	Item	Lote	Cód. Sist. GIIG	Descrição resumida	Valor Unit./R\$	Valor Total Estimado/R\$
20	Contra Chama	1	5	210752	Manutenção de 1º Nível em extintores de Água pressurizada de 10 litros, conforme especificações da NBR 12962.	9,57	191,40
17	Contra Chama	2	5	210757	Manutenção de 1º Nível em extintores de Gás Carbônico (CO2) de 06 Kg, conforme especificações da NBR 12962.	14,35	243,95

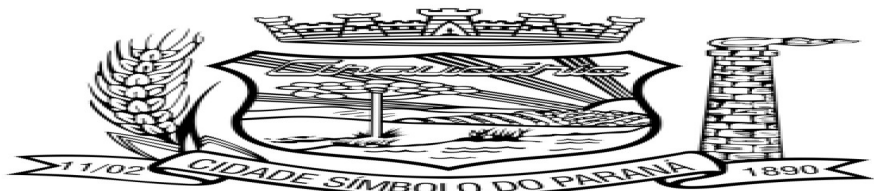


Qtde estimada	Marca	Item	Lote	Cód. Sist. GIIG	Descrição resumida	Valor Unit./R\$	Valor Total Estimado/R\$
23	Contra Chama	3	5	210753	Manutenção de 1º Nível em extintores de Pó Químico de 04 Kg, conforme especificações da NBR 12962.	9,57	220,11
20	Contra Chama	4	5	210754	Manutenção de 1º Nível em extintores de Pó Químico de 06 Kg, conforme especificações da NBR 12962.	9,57	191,40
9	Contra Chama	5	5	210755	Manutenção de 1º Nível em extintores de Pó Químico de 08 Kg, conforme especificações da NBR 12962.	9,57	86,13
9	Contra Chama	6	5	210756	Manutenção de 1º Nível em extintores de Pó Químico de 12 Kg, conforme especificações da NBR 12962.	9,57	86,13
11	Contra Chama	7	5	213953	MANUTENÇÃO DE 1º NÍVEL EM EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO PARA INCÊNDIO, CLASSE ABC, 04 KG	9,57	105,27
14	Contra Chama	8	5	213970	MANUTENÇÃO DE 1º NÍVEL EM EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO PARA INCÊNDIO, CLASSE ABC, 06 KG	9,57	133,98
9	Contra Chama	9	5	213971	MANUTENÇÃO DE 1º NÍVEL EM EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO PARA INCÊNDIO, CLASSE ABC, 08 KG	9,57	86,13
92	Contra Chama	10	5	210758	Manutenção de 2º Nível em extintores de Água pressurizada de 10 litros e em seus componentes, conforme especificações da NBR 12962, incluindo substituição de peças defeituosas e recarga.	15,30	1.407,60
106	Contra Chama	11	5	210759	Manutenção de 2º Nível em extintores de Pó Químico de 04 Kg e em seus componentes, conforme especificações da NBR 12962, incluindo substituição de peças defeituosas e recarga.	19,14	2.028,84
70	Contra Chama	12	5	210760	Manutenção de 2º Nível em extintores de Pó Químico de 06 Kg e em seus componentes, conforme especificações da NBR 12962, incluindo substituição de peças defeituosas e recarga.	23,91	1.673,70
18	Contra Chama	13	5	210761	Manutenção de 2º Nível em extintores de Pó Químico de 08 Kg e em seus componentes, conforme especificações da NBR 12962, incluindo substituição de peças defeituosas e recarga.	33,48	602,64
20	Contra Chama	14	5	210762	Manutenção de 2º Nível em extintores de Pó Químico de 12 Kg e em seus componentes, conforme especificações da NBR 12962, incluindo substituição de peças defeituosas e recarga.	45,91	918,20
71	Contra Chama	15	5	210763	Manutenção de 2º Nível em extintores, (CO2) Gás Carbônico 6 Kg e em seus componentes, conforme especificações da NBR 12962, incluindo substituição de peças defeituosas e recarga.	43,04	3.055,84
24	Contra Chama	16	5	213972	MANUTENÇÃO DE 2º NÍVEL EM EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO PARA INCÊNDIO, CLASSE ABC, 4 KG	33,48	803,52
24	Contra Chama	17	5	213973	MANUTENÇÃO DE 2º NÍVEL EM EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO PARA INCÊNDIO, CLASSE ABC, 6 KG	38,26	918,24
16	Contra Chama	18	5	213974	MANUTENÇÃO DE 2º NÍVEL EM EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO PARA INCÊNDIO, CLASSE ABC, 8 KG	45,91	734,56
59	Contra Chama	19	5	210764	Manutenção de 3º Nível em extintores de Água pressurizada de 10 litros, processo de revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos, conforme NBR 12962.	14,35	846,65
62	Contra Chama	20	5	210765	Manutenção de 3º Nível em extintores de Pó Químico de 04 Kg, processo de revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos, conforme NBR 12962.	14,35	889,70
42	Contra Chama	21	5	210766	Manutenção de 3º Nível em extintores de Pó Químico de 06 Kg, processo de revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos, conforme NBR 12962.	14,35	602,70
16	Contra Chama	22	5	210767	Manutenção de 3º Nível em extintores de Pó Químico de 08 Kg, processo de revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos, conforme NBR 12962.	14,35	229,60

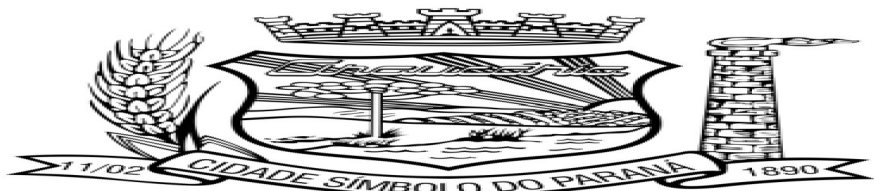

<i>Qtde estimada</i>	<i>Marca</i>	<i>Item</i>	<i>Lote</i>	<i>Cód. Sist. GIIG</i>	<i>Descrição resumida</i>	<i>Valor Unit./R\$</i>	<i>Valor Total Estimado/R\$</i>
10	Contra Chama	23	5	210768	Manutenção de 3º Nível em extintores de Pó Químico de 12 Kg, processo de revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos, conforme NBR 12962.	14,35	143,50
48	Contra Chama	24	5	210769	Manutenção de 3º Nível em extintores, (CO2) Gás Carbônico 6 Kg, processo de revisão total do extintor, incluindo a execução de ensaios hidrostáticos, conforme NBR 12962.	17,22	826,56
15	Contra Chama	25	5	213975	MANUTENÇÃO DE 3º NÍVEL EM EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO PARA INCÊNDIO, CLASSE ABC, 04 KG	14,35	215,25
15	Contra Chama	26	5	213976	MANUTENÇÃO DE 3º NÍVEL EM EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO PARA INCÊNDIO, CLASSE ABC, 06 KG	14,35	215,25
8	Contra Chama	27	5	213977	MANUTENÇÃO DE 3º NÍVEL EM EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO PARA INCÊNDIO, CLASSE ABC, 08 KG	14,35	114,80
15	Contra Chama	28	5	125288	Pintura em Caixa de Extintor	17,22	258,30
VALOR TOTAL LOTE 05 (R\$)							17.829,95

LOTE 06 – PEÇAS E ACESSÓRIOS (COTA RESERVADA)
EMPRESA VENCEDORA: PLATINA COMERCIO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE
SEGURANCA LTDA - ME

<i>Qtde estimada</i>	<i>Marca</i>	<i>Item</i>	<i>Lote</i>	<i>Cód. Sist. GIIG</i>	<i>Descrição resumida</i>	<i>Valor Unit./R\$</i>	<i>Valor Total Estimado/R\$</i>
26	Imprefix	1	6	198664	Abrigo para extintor 60x40x25 - Externa	109,84	2.855,84
5	Imprefix	2	6	198665	Abrigo para extintor 80x50x25 - Embutir	109,84	549,20
16	Segurimax	3	6	198653	Bloco autônomo de iluminação de emergência, 2X55Watts	299,56	4.792,96
16	Segurimax	4	6	214177	Bloco autônomo de iluminação de emergência de LED	299,56	4.792,96
4	Imprefix	5	6	198662	Caixa de hidrante 60x90x24 - Externa	189,72	758,88
4	Imprefix	6	6	198663	Caixa de hidrante 90x120x30 - Embutir	240,00	960,00
14	Stoc	7	6	198645	Chave Storz para hidrante	9,98	139,72
2	Stoc	8	6	214062	Esguicho de jato sólido de 1 1/2" para hidrante	29,96	59,92
2	Stoc	9	6	214063	Esguicho de jato sólido de 2 1/2" para hidrante	49,93	99,86
25	Stoc	10	6	213979	ESGUICHO DE JATO REGULÁVEL; CONEXÃO DE ENTRADA: 1 1/2.	59,91	1.497,75
7	Stoc	11	6	204055	Esguicho hidrante 2.1/2"	84,88	594,16
225	Segurimax	12	6	207401	Iluminação de emergência 30 leds recarregável, autonomia 6 horas	17,97	4.043,25
12	Mocelim	13	6	198621	Mangueira de fibra sintética utilizada no combate a incêndio, nos diâmetros nominais de 38mm e no comprimento de 15m, conforme NBR 11861	169,75	2.037,00
7	Mocelim	14	6	198622	Mangueira de fibra sintética utilizada no combate a incêndio, nos diâmetros nominais de 65mm e no comprimento de 15m, conforme NBR 11861	299,56	2.096,92
27	Imprefix	15	6	207402	Proteção contra intempéries para extintor, em vinil	30,00	810,00
14	Sodumas	16	6	198668	Puxador para porta de hidrante	1,00	14,00
50	Stoc	17	6	207404	Sensor autônomo, detector de fumaça com bateria interna 9V	72,90	3.645,00
8	Stoc	18	6	198667	Tampão 1.1/2	39,94	319,52
8	Stoc	19	6	198666	Tampão 2.1/2	39,94	319,52
19	Stoc	20	6	212615	Acrílico transparente, medidas 20x20x0,3 cm para caixa de Hidrantes	8,99	170,81
VALOR TOTAL LOTE 06 (R\$)							30.557,27

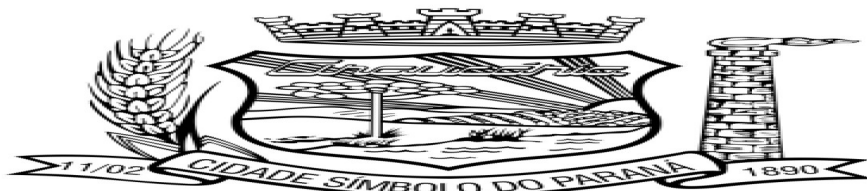

GRUPO 03 (COMPREENDE OS LOTES 07 E 08) - DESTINADO À PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME, EPP E MEI

**LOTE 07 – TESTE E MANUTENÇÃO DE HIDRANTE
EMPRESA VENCEDORA: PLATINA COMERCIO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME**

<i>Qtde estimada</i>	<i>Item</i>	<i>Lote</i>	<i>Cód. Sist. GIIG</i>	<i>Descrição resumida</i>	<i>Valor Unit./R\$</i>	<i>Valor Total Estimado/R\$</i>
33	1	7	207405	Manutenção de rede de hidrantes	1.491,50	49.219,50
143	2	7	207399	Teste hidrostático mangueira hidrante 38mm x 15m utilizada no combate a incêndio	12,93	1.848,99
63	3	7	144220	Teste hidrostático mangueira hidrante 65mmx15m utilizado no combate a incêndio	12,93	814,59
27	4	7	125287	Pintura em Caixa de Hidrante	22,87	617,49
VALOR TOTAL LOTE 07 (R\$)						52.500,57

**LOTE 08 – SINALIZAÇÃO
EMPRESA VENCEDORA: PLATINA COMERCIO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME**

<i>Qtde estimada</i>	<i>Marca</i>	<i>Item</i>	<i>Lote</i>	<i>Cód. Sist. GIIG</i>	<i>Descrição resumida</i>	<i>Valor Unit./R\$</i>	<i>Valor Total Estimado/R\$</i>
310	Imprefix	1	8	213978	PLACA COM DIZERES " CUIDADO CHOQUE ELÉTRICO", INSTALADA.	7,00	2.170,00
272	Imprefix	2	8	210751	Placas de advertência nas portas da central de GLP, fixada com abraçadeiras de nylon, letreiro com dizeres "INFLAMÁVEL, PROIBIDO FUMAR" nas medidas de 35x25x0,2cm, em plástico Poliestireno Alto impacto (PSAI).	10,00	2.720,00
1.374	Imprefix	3	8	210749	Placas de Indicação do sentido de fuga 15x30cm, fixada com fita dupla face de alta resistência, símbolo retangular, fundo verde, pictograma fotoluminescente, instaladas	7,00	9.618,00
115	Imprefix	4	8	198669	Adesivo hidrante	1,00	115,00
VALOR TOTAL LOTE 08 (R\$)							14.623,00

Araucária, 26 de junho de 2018.

**MARCELLO SCHIAVON
PREGOEIRO - DECRETO Nº 31.519/2017**