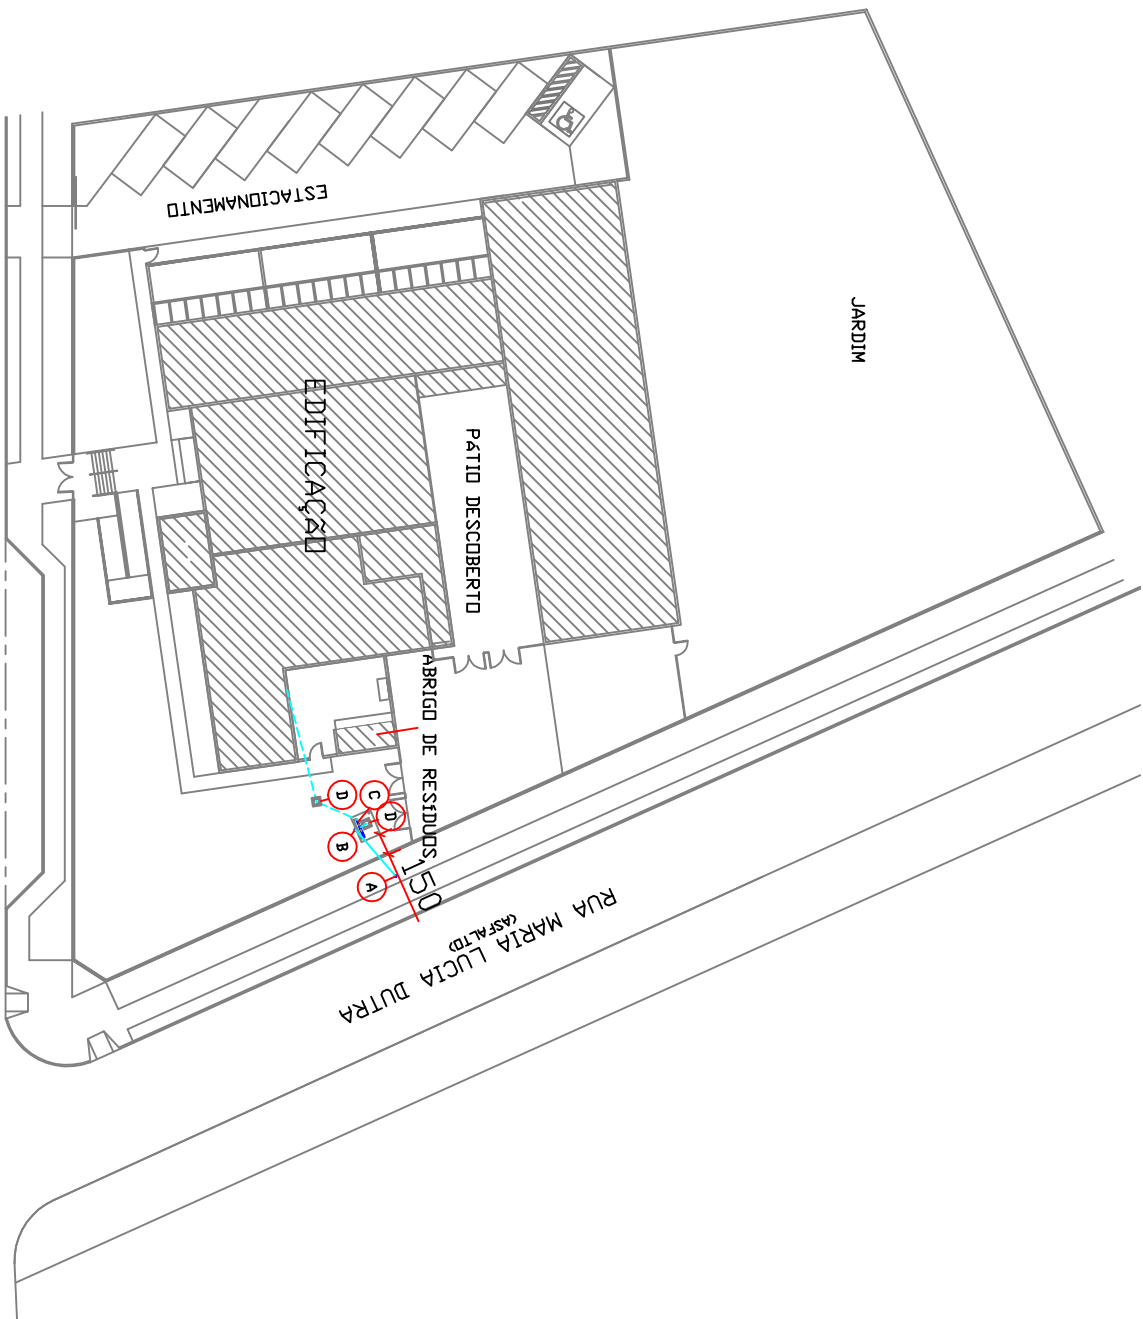


ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO COPEL
ATENDIMENTO COM TRANSFORMADOR - RAMAL AÉREO

- A - Poste Existente
- B - Poste de Concreto Armado Duplo "T" Tipo B/600dan - h=10,5m
 - Transformador de Distribuição Trifásico, refrigerado a óleo
 - Potência 112,5 kVA
 - I nominal primário/secundário 4,71 A/296 A
 - Tensão no secundário 220/127 V
- C - Cruzeta de concreto 250 dan (200cm)
 - Caixa "EN" para medidor da Copel
 - Caixa "FN" para transformador de corrente
- D - Caixa de Proteção NS
 - Caixa de Concreto (30x30x30)cm

CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ESPECIAL EM ALVENARIA EM UM PAVIMENTO - CMEI COSTA E SILVA

REFERENCIA

Projeto Elétrico - CMEI PRESIDENTE COSTA E SILVA



REQUERENTE	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA				MODIFICADO EM
					/ /
RESP. TÉCNICO PELO PROJETO					/ /
					/ /
LOCAL	QUADRA	LOTE	ESCALA	DESENHO	DATA
Costeira			INDICADA	MATTANA	JUN/17
					FOLHA
					01/02

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS.

ESC: 1/500

A3 (420×297 mm)